

Rada infoblad


Onderwerp: Mengkranen aangesloten op een warmwater circulatieleiding

ISSO richtlijn:

De minimale afstand tussen een tappunt voor warmwater en het warmwater circulatiesysteem dan wel de warmwaterbereiding dient minimaal één meter uittapleiding te zijn, zonder isolatie. (zie ook onderstaande afbeelding)

Toelichting:

Indien een tappunt/mengkraan voor warmwater met een uittapleiding van minder dan één meter lengte of met isolatie is aangesloten op een circulatiesysteem dan wel de warmwaterbereiding kan ongewenste permanente opwarming van de mengkraan optreden. Hierdoor ontstaat een risico op legionellagroei.

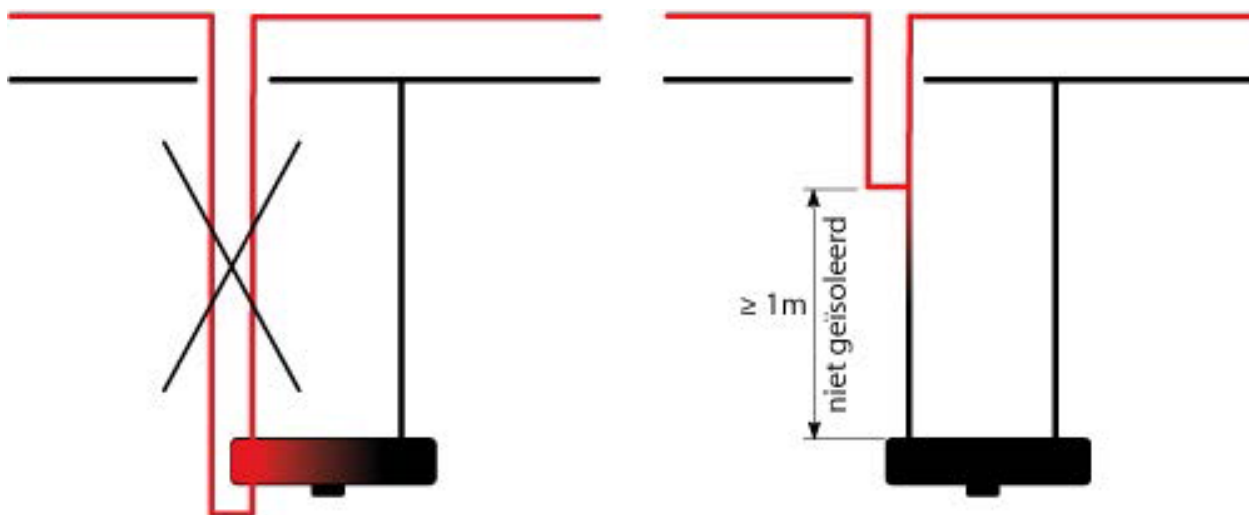

Aansluiting van een mengkraan op een warmwater circulatieleiding. Bron: ISSO publicatie 55.1, aug. 2012